

MĚSTSKÝ ÚŘAD HROB, okr. Teplice	Čís. dopr.
DOŠLO 4.5.20	Zp. zn.
Č. j.: 20/1109/1471	Ukl. zn.
Přílohy:	

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor dopravy
nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Naše č.j. :
MgMT/039562/2020
OD/Hum/DZ-PR

Vyřizuje/telefon:
Ing. Ilona Humlová /417 510 590
humlova@teplice.cz

v Teplicích dne:
30.04.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy

„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“

Odbor dopravy Magistrátu města Teplice, jako příslušný správní úřad podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě podaného podnětu: **RYDVAL ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 412 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 252 98 194 (na základě udělené plné moci: p. František Mánek, Rakovnická 309/31, Děčín)** ze dne 14.04.2020 a po projednání s dotčeným orgánem, tj. Dopravním inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje, jež návrh umístění předmětného přechodného dopravního značení odsouhlasil pod č.j. KRPU-60607-1/ČJ-2020-040906 dne 15.04.2020 a v souladu s § 77 odst. 5 zákona a § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) vydává opatření obecné povahy:

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:

na místní komunikaci p. p. č. 860, 265/1 a 289/38, k. ú. Hrob

spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení a zařízení:

v přesné specifikaci a umístění dle vloženého dopravně inženýrského opatření

a dle schématu B/2

z důvodu vybudování nového odběrného místa distribuční soustavy elektrické energie budou

realizovány práce potřebné pro pokládku kabelového vedení nízkého napětí

Podmínky provedení přechodného dopravního značení:

1. Dopravní značení bude provedeno podle tohoto stanovení a **odsouhlaseného návrhu dopravního značení**. K označení bude použito reflexních dopravních značek.
2. **Žadatel vhodnými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání stavebních prací byl umožněn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem.**
3. Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení budou v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s příslušnou českou státní normou a v souladu s technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.“
4. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti.
5. Sloupky přenosných dopravních značek budou červenobílé. Délka jednotlivých polí bude min. 10 cm. Spodní okraj nejnižše připevněné značky bude 60 cm nad vozovkou.
6. Veškeré poškození stávajícího trvalého dopravního značení či jeho neoprávněné zakrytí, bude neprodleně na náklady akce uvedeno do původního stavu.
7. V případě potřeby bude přechodné dopravní značení v místě akce doplněno nebo pozměněno pověřeným pracovníkem odboru dopravy Magistrátu města Teplice.

8. Po skončení akce bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a stávající trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
9. **Toto stanovení včetně odsouhlaseného návrhu dopravního značení musí být k dispozici v místě konání akce (stačí v kopii) pro případnou kontrolu pracovníků Magistrátu města Teplice. Na své náklady žadatel zajistí instalaci dopravního značení, provádí jeho pravidelnou kontrolu a údržbu a odpovídá za jeho stav a přesné rozmístění (dle odsouhlaseného návrhu) po celou dobu trvání stavebních prací. Odpovědnou osobou je p. František Mánek, tel.: 720 733 286.**
10. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se povoluje v termínu od **nabytí účinnosti (na dobu nezbytně nutnou), nejdéle však do 31.05.2020.**
11. **Realizace přechodné úpravy provozu na uvedených pozemních komunikacích je podmíněna účinností tohoto stanovení.**
12. Upozornění: Toto stanovení dopravního značení nenahrazuje příslušné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25, odst. 6, písm. d), zákona č. 13/1997 Sb.

Odůvodnění:

Odbor dopravy Magistrátu města Teplice, jako příslušný úřad ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle § 124 odst. 6 zákona, obdržel dne 14.04.2020 podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – osazení svislého dopravního značení a zařízení na místní komunikaci p. p. č. 860, 265/1 a 289/38, k. ú. Hrob, z důvodu vybudování nového odběrného místa distribuční soustavy elektrické energie budou realizovány práce potřebné pro pokládku kabelového vedení nízkého napětí.

Příslušný správní úřad stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona, po projednání s Dopravním inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání námitek nebo připomínek.

Poučení:

Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Magistrátu města Teplice a Městského úřadu Hrob, a to **po dobu 15 dnů** ode dne jeho zveřejnění a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách www.teplice.cz a www.mestohrob.cz/, přičemž **nabývá účinnosti pátým dnem** po dni jeho vyvěšení.

otisk úředního razítka
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
ověřená úřední osoba

Příloha:

- Situace s návrhem dopravního značení

Městský úřad
odbor místního
hospodářství
HROB

Vyvěšeno dne: 12.5.2020


Sejmuto dne: 24.5.2020

Městský úřad
odbor místního
hospodářství
HROB

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:

- Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice - k vyvěšení na úřední desku
- Městský úřad Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob – k vyvěšení na úřední desku
- RYDVAL ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 412 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 252 98 194 (na základě udělené plné moci: p. František Mánek, Rakovnická 309/31, Děčín) - po nabytí účinnosti
- Policie České republiky KŘ, dopravní inspektorát, Masarykova 1363, 415 96 Teplice - po nabytí účinnosti

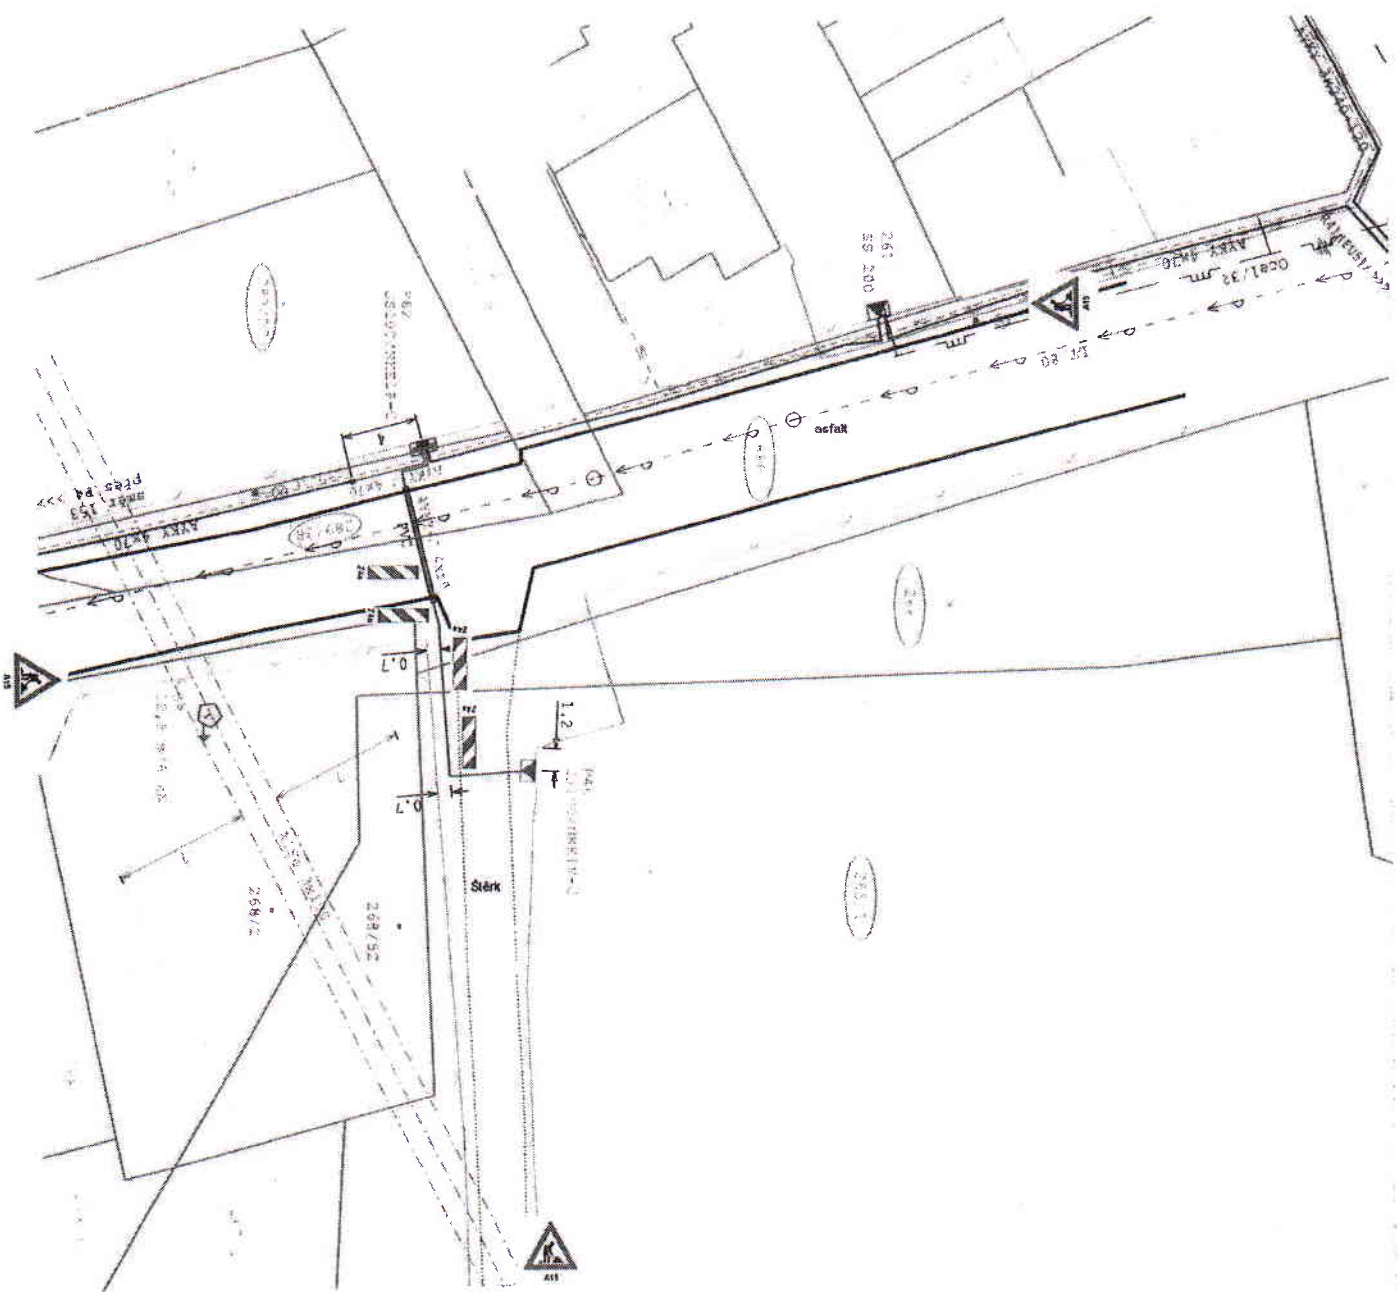

S

obec: Hrobo (567558)
 katastrální území: Hrobo (64816)
 EC ID 10733

- LEGENDA:**
- Konec kabelové vedení NN typu dle popisu ve správě IČZ Distribuce a.s. - uložení v chráněnce Korufler
 - Konec kabelové vedení NN typu dle popisu ve správě IČZ Distribuce a.s. - uložení v chráněnce PVC
 - Stávající kabel, vedení NN typu dle popisu ve správě IČZ Distribuce a.s.
 - Stávající vrchní vedení VN typu dle popisu ve správě IČZ Distribuce a.s.
 - Stávající kabel VN ve správě obce
 - Stávající kabelové vedení CETIN a.s.
 - Stávající optické vedení ve správě ÚPČ s.r.o.
 - Stávající přívod STL ve správě Netlas s.r.o.
 - Stávající vodovod ve správě SKK a.s.

- Plochy stávající
- Rozvržení ploch
- Stavění objektů
- Hrnce pozemků dle katastrální mapy

- 48/1 48/1 Dátové / Sousední pozemky
- SRVN rozpojovací přípojková
- DRACONÍ skříň - úp skříň
- Uzemění nově - stávající

- ER O Stávající elektrické skříň soukr.
- Lampa V0
- Kabelová spojka SSU-4L

*Stavba není uveřejněna v síťové jímce
 je upravena vedení NN uložena
 dle kresu A v 2*

nové zařízení ve správě IČZ Distribuce a.s.

stávající zařízení ve správě IČZ Distribuce a.s.

Síťová přípojka musí zohledňovat pouze orientaci.
 Před zahájením výkopových prací je nutné řešit
 všechny inženýrské sítě vzhledem k příslušným firmám.

nichromové drátové navíjecí zařízení NN je
 1m na každou stranu

SO 01 - Pozřízení distribuční soustavy o nové OM
 Celková délka trasy je 25km.
 Celková délka kabelu NN typu AVKY-J 4x50mm² je 28,5m.
 Celková délka kabelu NN typu AVKY-J 4x70mm² je 8m.

Vypracoval: **RYDOVAL** Zhotovitel projektové dokumentace:
 Bc. Josef Řízkový Re. Josef Řízkový

Investor stavby: **DISTRIBUCE**

Název stavby: PIK Truhláře 14,
 Truhlářská ul. 512 51 Lomnice nad Popelkou

Truhlářská ul. 512 51 Lomnice nad Popelkou

Název stavby:	Truhlářská ul. 512 51 Lomnice nad Popelkou	Zpracoval:	RY 584
Truhlářská ul. 512 51 Lomnice nad Popelkou		Datum:	08/2019
Replé:	Koordinátní situace výkres	Stupeň PD:	DPS
		Měřítko:	Číslo výkresu 1 : 250 01

